

				設計年月日	令和7年5月21日				
業務区分	警備	業務番号	中学校業務第4号			積算者		設計者	
履行場所	熊本県菊池郡大津町地内								
幹線(枝線)名									
処理区分									
令和7年度 業務設計書									
業務名 中学校機械警備業務委託									
履行期間			着手期限	令和 年 月 日					
			完了期限	令和 12年 7月 31日					
業務委託金額			受託者						
備考									

委 託 費 総 括 書

名 称	数量	単位	単 価	金 額	備 考 (定 価×補正率)
大津中学校機械警備業務委託	1.0	式			単価表①
大津北中学校機械警備業務委託	1.0	式			単価表②
以下余白					
委 託 価 格					
消 費 税					
合 計					

委託費単価表①

大津中学校

名 称	規格及び仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
監視カメラ等警備機器費						
屋内ドーム型ネットワークカメラ	WV-S2135UX 同等品以上	3.0	台			
屋外対応ボックス型テイクアウトカメラ	WV-S1536LUX 同等品以上	6.0	台			
取付金具	WV-Q120A 同等品以上	5.0	台			
ネットワークディスクレコーダー(2TB)	WJ-NX202/2 同等品以上	1.0	台			
PoEハブ(カメラ7台まで)	PN21089 同等品以上	2.0	台			
Switch-S8PWR	PN21089K 同等品以上	1.0	台			
21.5型液晶モニター	223V5LHSB/11 同等品以上	1.0	台			
HDMIケーブル(3m)	KM-HD20-30-AP 同等品以上	1.0	台			
カメラ拡張キット	WJ-NVE20JW 同等品以上	1.0	台			
機器費合計 ①		1.0	式			
センサー等警備機器費						
コントロールコミュニケーター		1.0	台			
カードリーダー		1.0	台			
カード		15.0	台			
電源パック		1.0	台			
感熱センサー		10.0	台			
マグネットセンサー		59.0	個			
リスポンダ		1.0	台			
フラッシュライト		1.0	台			
機器費計 ②		1.0	式			
機器取付費 ③		1.0	式			
諸経費 ④		1.0	式			
合 計 ⑤						①+②+③+④
警備機器費月額(5年償却) ⑥						⑤÷60ヶ月
60ヶ月の警備費						
A 警備機器費		60.0	月			⑥×60ヶ月
B 警備費(人件費、一般管理費)		60.0	月			
委託価格						A+B

委 託 費 単 価 表 ②

大津北中学校

名 称	規格及び仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
監視カメラ等警備機器費						
屋内ドーム型ネットワークカメラ	WV-S2135UX 同等品以上	8.0	台			
屋外対応ボックス型デイトナイトカメラ	WV-S1536LUX 同等品以上	8.0	台			
取付金具	WV-Q120A 同等品以上	8.0	台			
ネットワークディスクレコーダー(2TB)	WJ-NX202/2 同等品以上	1.0	台			
PoEハブ(カメラ7台まで)	PN21089 同等品以上	3.0	台			
Switch-S8PWR	PN21089K 同等品以上	1.0	台			
21.5型液晶モニター	223V5LHSB/11 同等品以上	1.0	台			
HDMIケーブル(3m)	KM-HD20-30-AP 同等品以上	1.0	台			
カメラ拡張キット	WJ-NVE20JW 同等品以上	2.0	台			
機器費合計 ①		1.0	式			
センサー等警備機器費						
コントロールコミュニケーター		1.0	台			
電源バック		3.0	台			
カードリーダー		1.0	台			
カード		15.0	台			
感熱センサー(広角型)		35.0	台			
感熱センサー(長距離型)		2.0	台			
多重入力装置		3.0	台			
フラッシュライト		1.0	台			
マグネットセンサー		100.0	個			
リスポンダ		27.0	台			
機器費計 ②		1.0	式			
機器取付費 ③		1.0	式			
諸経費 ④		1.0	式			
合 計 ⑤						①+②+③+④
警備機器費月額(5年償却) ⑥						⑤÷60ヶ月
60ヶ月の警備費						
A 警備機器費		60.0	月			⑥×60ヶ月
B 警備費(人件費、一般管理費)		60.0	月			
委 託 価 格						A+B

業 務 委 託 仕 様 書

1. 業 務 名

中学校機械警備業務委託

2. 警備箇所

学校名	住所	電話番号
大津中学校	大津町大字大津 1270	096-293-4360
大津北中学校	大津町大字大津 310	096-294-2310

3. 業務内容

- ① 不審者、不法行為者の早期発見と措置
- ② 警備対象物件の異常検知、通報及び緊急措置
- ③ 火災・盗難及び不良行為の発見・予防・拡大防止
- ④ 警報機器類の正常動作確認、監視及び異常発報時の措置
- ⑤ その他不測事態の防止と措置

4. 警備方法

警報装置による機械警備を行い、異常の有無を警備本部において自動的に監視し、警備担当員と連絡を保ち、異常がある時は警備担当員を急行させ異常事態の確認を行い施設の安全を図る。

また、機械入替等により機械警備が出来ない場合は、警備担当員による人的警備で対応する。

5. 警備実施期間

令和 7 年 8 月 1 日から令和 12 年 7 月 31 日

6. 警備機器及び警備装置の設置・撤去

警備機器及び警備装置の設置・撤去については、各学校と日程調整を行ったうえで作業を行うこと。

警備対象施設の保全に十分な設備で、別紙設計書又は警備図面等記載の警備以上の機能を有すること。

委託期間の開始・終了に伴う警備装置の設置・撤去は警備会社の負担において行うこと。

なお、機器の取付において単価表に記載されていない部品及び物品が必要となる場合においては、「機器諸経費」に経費として計上することとする。

7. 委託料の支払い

委託料の支払いは、その請負業者からの正当な請求に基づき請求書を受理した日から 30 日以内に指定の口座に振り込むものとし、支払期限等は下記のとおり定める

記



区 分	長期継続期間	請求日	支払期限
令和 7 年 8 月～ 令和 7 年 9 月期	令和 7 年 8 月 1 日～ 令和 7 年 9 月末日	1 0 月 1 日以降	1 0 月末日
4 ～ 6 月期	4 月 1 日～ 6 月末日	7 月 1 日以降	7 月末日
7 ～ 9 月期	7 月 1 日～ 9 月末日	1 0 月 1 日以降	1 0 月末日
10～12 月期	1 0 月 1 日～ 1 2 月末日	1 月 1 日以降	1 月末日
1 ～ 3 月期	1 月 1 日～ 3 月末日	4 月 1 日以降	4 月末日
令和 12 年 7 月期	7 月 1 日～ 7 月末日	8 月 1 日以降	8 月末日

8. その他

仕様書に明記されていない事項、または疑義のある事項については大津町と契約者が協議して決める。


屋内カメラ


大津中学校防犯カメラ図面

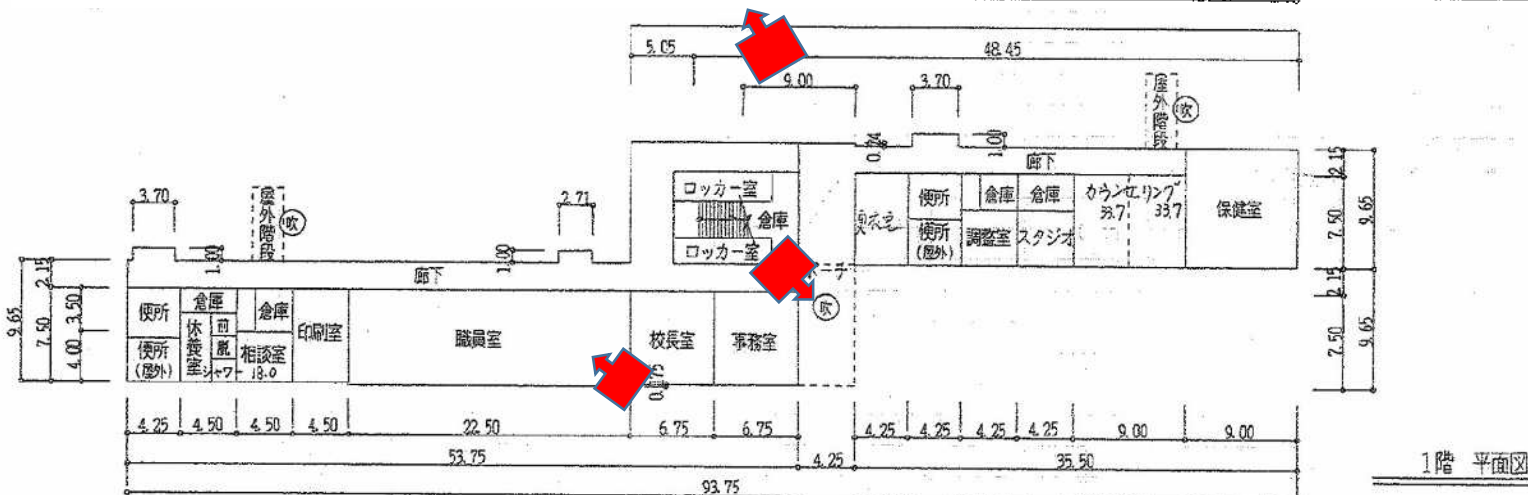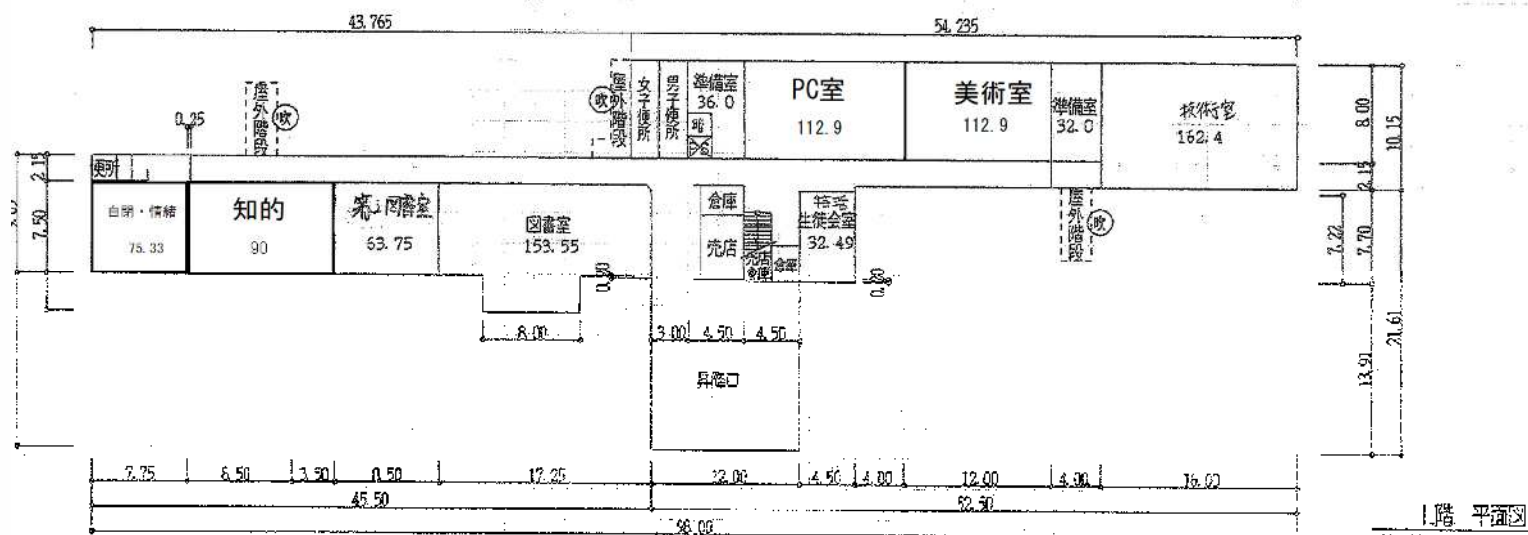

屋外カメラ

大津中学校防犯カメラ図面

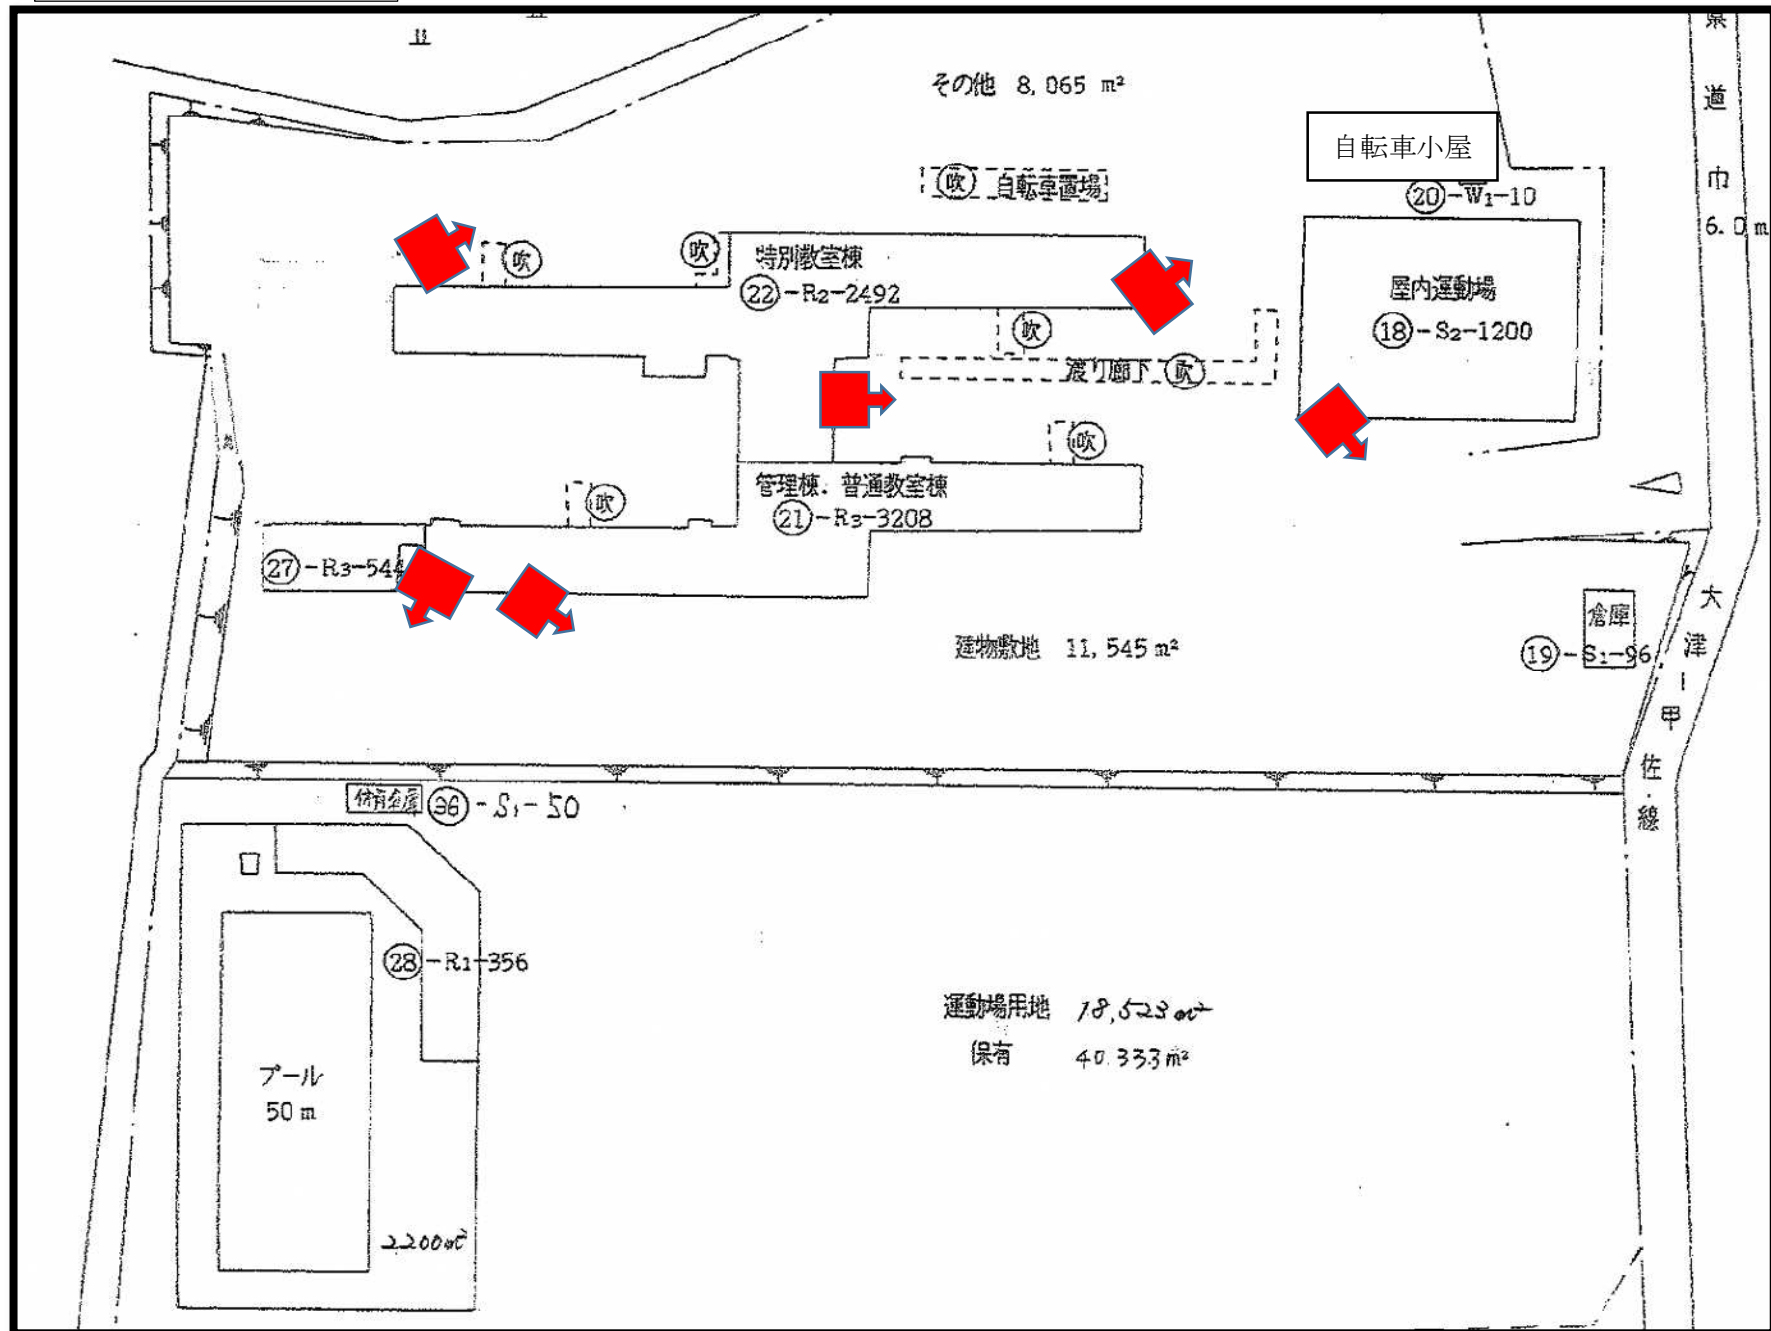

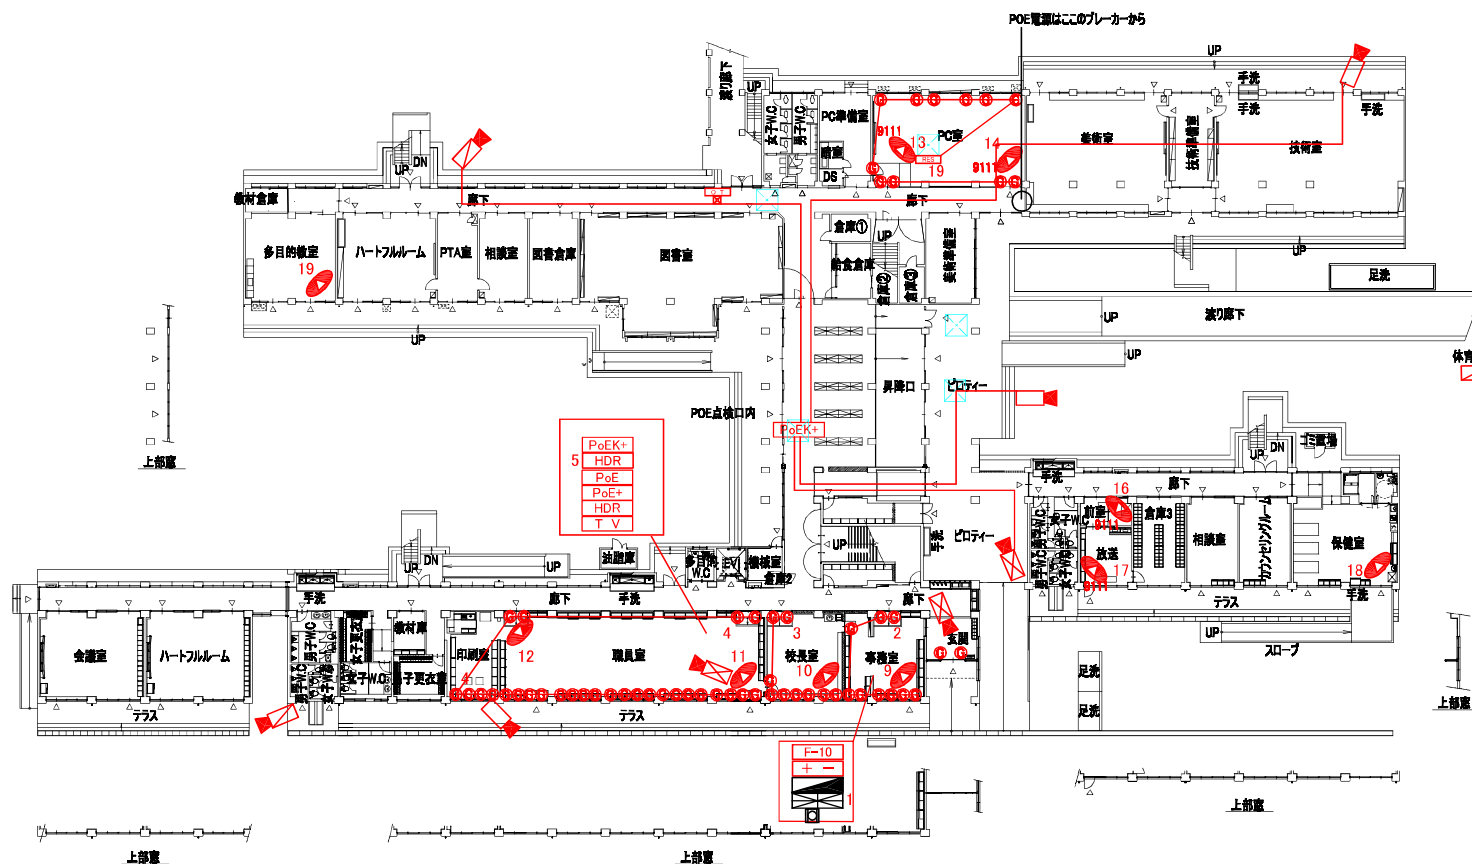

1F 平面図


SECURITY PLANNING

機 器 名	数 量
エントロールモニター (KFC-P1N1)	1
オペレーションモニター (OT-P1)	1
オペレーションモニター (OC-P1)	1
多重入力装置 (AI-P1)	1
接点入力装置 (DI-P1)	1
接点出力装置 (DO-P1)	1
非常電源装置 (KPS-P1-15)	1
非常電源装置 (KPS-P1-30)	1
ELSBリピーター (ELSB-P1)	1
マグネットスイッチ (AD-1310G)	59
マグネットスイッチ (AD-1310B)	5
磁気センサー (KP-9111)	5
磁気センサー (KP-9121)	5
磁気センサー (KP-9211)	5
火災熱感知器 (差動式)	1
火災熱感知器 (定温式)	1
煙感知器 (FSKJ227-S型)	1
ガスセンサー	1
非常押ボタン	1
金庫センサー (SS-02)	1
ガラスセンサー (KA-2111)	1
シャッターセンサー (ALC-D5101)	1
赤外線センサー	1
バルブ (LDA-1215C)	1
フラッシュライト (FL-3 RD)	1
レスポンス (RES-P1)	1
電気錠制御装置 (TS-U501B)	1
電気錠 (J8AULT30-1)	1
センサーライト	1
NW屋外カメラ (WV-SW11J)	3
NW屋外カメラ (WV-S1511JN)	3
NW屋内ドームカメラ (WV-SF1310J)	3
防犯カメラ	1
Switch-S8PoE (PN21089)	1
GA-ASW8TPoE+ (PN25087)	1
NWディスプレイ (WJ-HX200/2)	1
モニター (PTF8DE-24W)	1
無停電電源装置 (BY3ES)	1
無停電電源装置 (BY8OS)	1
モバイルネットワーク (UN-MOBILE4-DA)	1
DSU (DSU64CN)	1
GA-ASW8TPoE+ (PN2507K)	2
分電盤	1
電話保安器	1
火災受信機	1
減圧水警報	1
エレベーター警報	1
冷凍機警報	1

備	は、最終出入口
考	
名	

大津町立 大津中学校

大津北中学校防犯カメラ図面

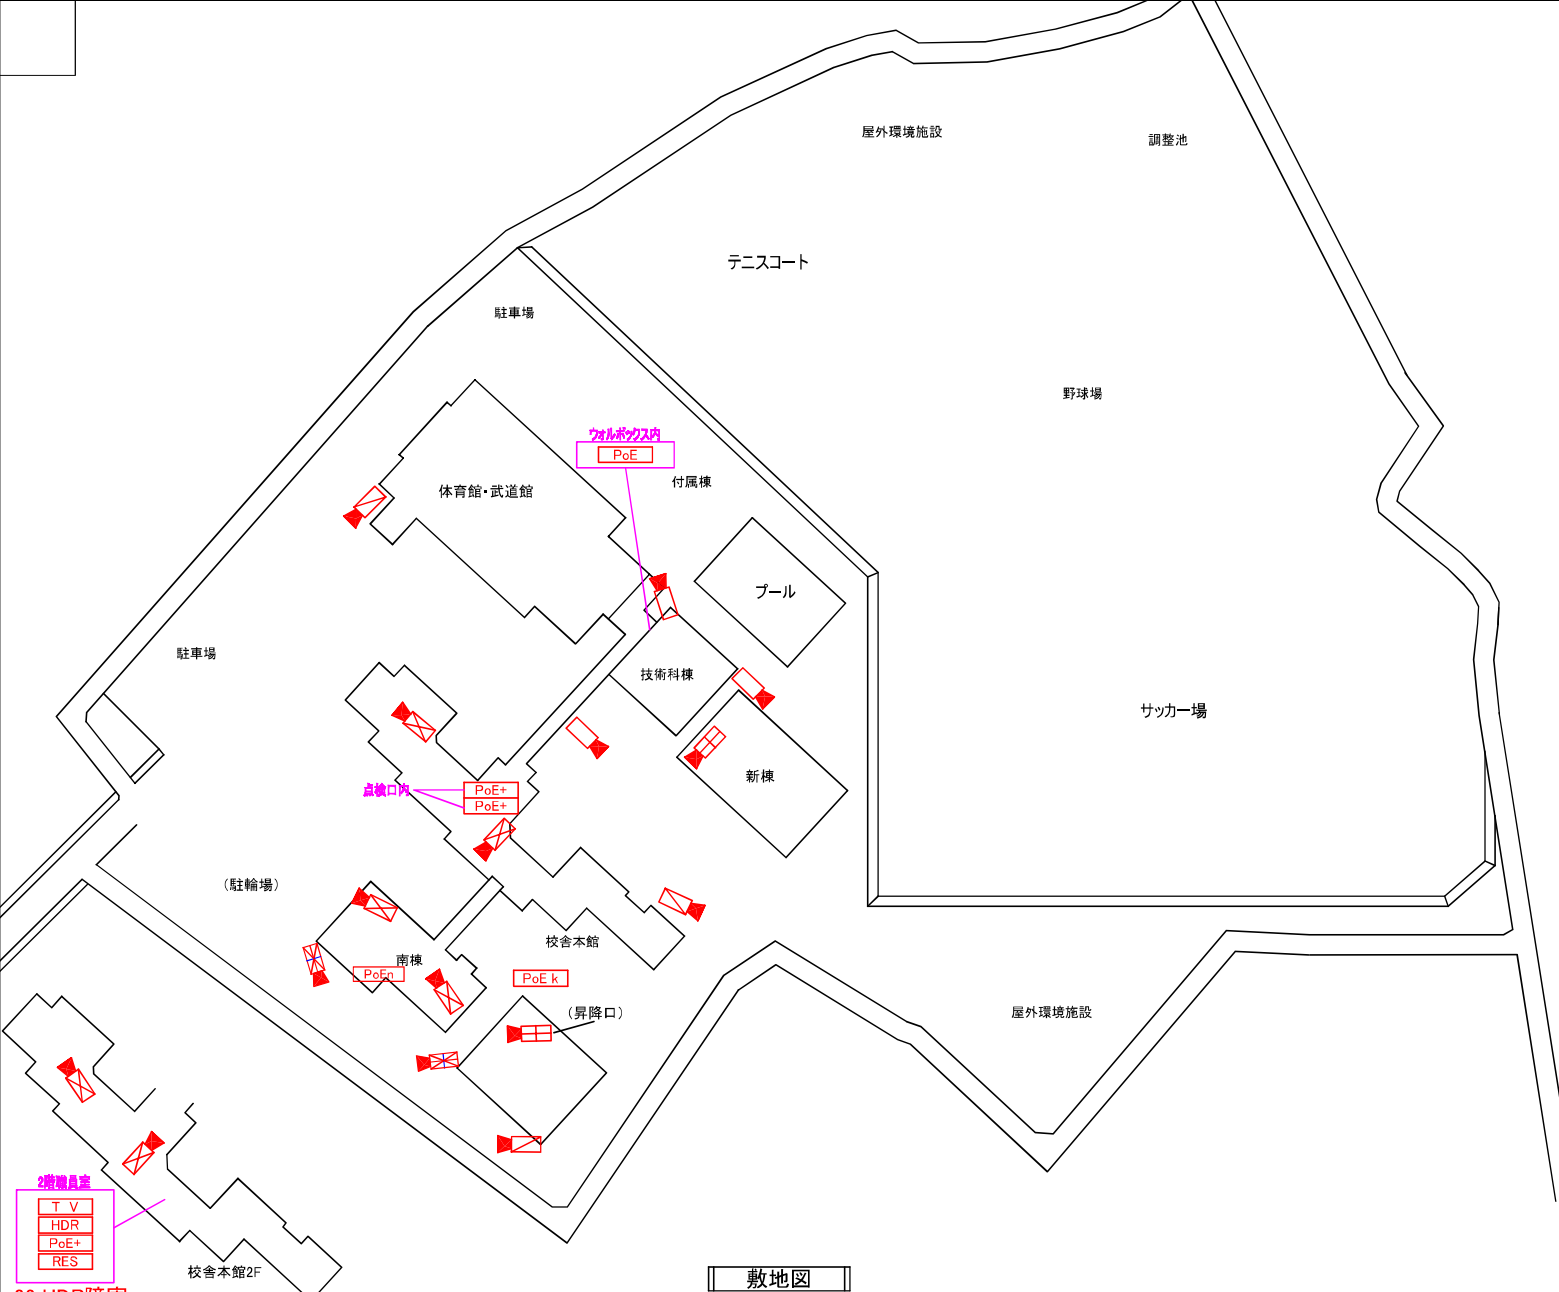

機 器 名	数 量
コントロールユニット (KFG-P1N1)	F-10 1
オペレーションミナル (OT-P1)	O T 1
オペレーションミナル (OC-P1)	O C 1
多重入力装置 (AI-P1)	A I 3
接点入力装置 (DI-P1)	D I 1
非常電源装置 (KPS-P1-16)	+ - 2
非常電源装置 (KPS-P1-30)	+ - 1
マグネットスイッチ ()	○ 78
マグネットスイッチ (AD-1310B)	⊗ 1
感熱センサー (KP-8211)	▲ 23
感熱センサー (KP-8221)	▲ 2
感熱センサー (KP-9111)	▲ 6
火災熱感知器 (差動式)	⊖
火災熱感知器 (定温式)	⊖
煙感知器 (SS-2LSH-10HC)	⊖
ガスセンサー ()	⊖
非常ボタン ()	⊖
金庫センサー (SS-02)	⊖
ガラスセンサー (KA-2111)	⊖
シャッターセンサー (LSA-01M)	⊖ 1
ベル (LDA-1215C)	⊖
フラッシュライト (BC-12R)	⊖ 1
レスポンス (RES-1)	RES 23
電気錠制御盤 (C-U11)	EKC
電気錠 (AUT)	E K
センサライト ()	⊖ 1
NW屋外カメラ (WV-SPW81J)	⊖ 3
NW屋外カメラ (WV-S1511LN)	⊖ 3
NW屋内ドームカメラ (WV-SF1310J)	⊖ 6
NW屋内ドームカメラ (WV-S2130)	⊖ 2
屋外HD一体型カメラ (WV-S1511LN)	⊖ 2
FA-ML4TPoE+ (PN230483N)	PoEn 1
Switch-S8PoE (PN2108B9)	PoE 1
GA-ASW8TPoE+ (PN25087)	PoE+ 2
GA-ASW8TPoE+ (PN25087K)	PoE k 1
NWワイヤレスカメラ (WJ-WJ200/2)	HDR 1
モニター (PTFBDE-24W)	T V 1
分電盤 ()	⊖
電話保安器 ()	⊖
火災受信機 ()	⊖
減圧水警報 ()	W R
エレベーター警報 ()	⊖
冷凍機警報 ()	⊖


備考

名称 大津町立 大津北中学校

No. 14-1 日付 2023.07.01

22 HDR障害


SECURITY PLANNING

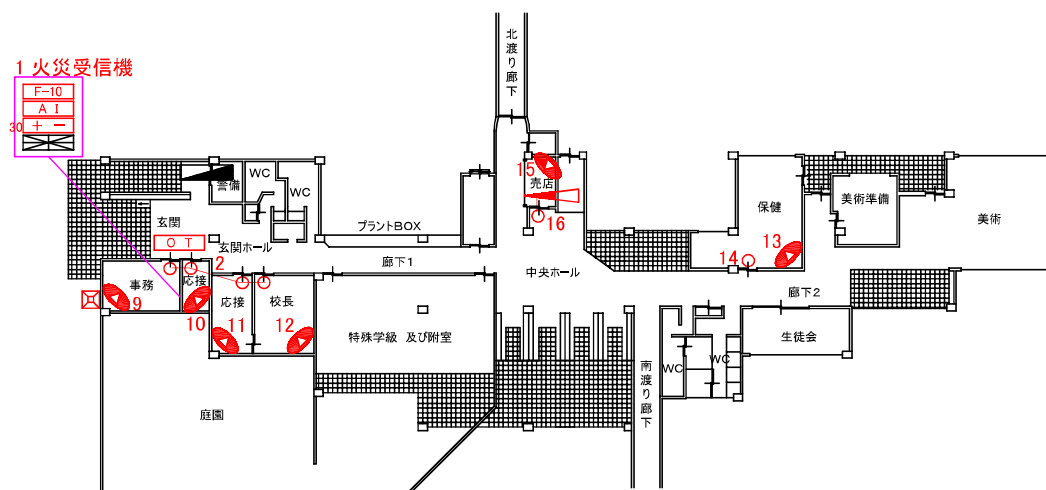

本館1F 平面図

機 器 名	数 量
コントロールユニット (KFO-P1)	 F-10
オペレーションミナル (OT-P1)	 O T
オペレーションコントロール (OC-P1)	 O C
多重入力装置 (AI-P1)	 A I
接点入力装置 (DI-P1)	 D I
非常電源装置 (KPS-P1-1S)	 + -
ELSBリレー (FLSB-P1)	 ELSB
マグネットスイッチ (AD-1310G)	 G
マグネットスイッチ (AD-1310B)	 B
感熱センサー (KP-8211)	
感熱センサー (KP-8221)	
感熱センサー (KP-8231)	
火災熱感知器 (差動式)	
火災熱感知器 (定温式)	
煙感知器 (SS-2LSH+10HCC)	
ガスセンサー ()	 G
非常押ボタン ()	
金庫センサー (SS-02)	
ガラスセンサー (KA-2111)	
シャッターセンサー (ALC-D510U)	
赤外線センサー ()	
ベル (LDA-1215C)	
アラームライト (FL-2R)	
リモコン (RES-P1)	 RES
電気錠制御盤 (C-U11)	 EKC
電気錠 (AUT)	 E K
センサ付 ()	 JN
防犯カメラ ()	
画像ターミナル (KVS-108T)	 KVS
ハードディスクレコーダー ()	 HDR
モニター ()	 T V
スピーカ ()	
集音マイク ()	
DSU ()	 DSU
()	
()	
分電盤 (接続)	
電話保安器 (-)	
火災受信機 (接続)	
減滅水管報 (-)	 W R
エレベーター警報 (-)	
冷凍機警報 (-)	
()	
備考	▲ は、最終出入口
名称	大津町立 大津北中学校
No.	14-2
日付	2021.10.23


SECURITY PLANNING

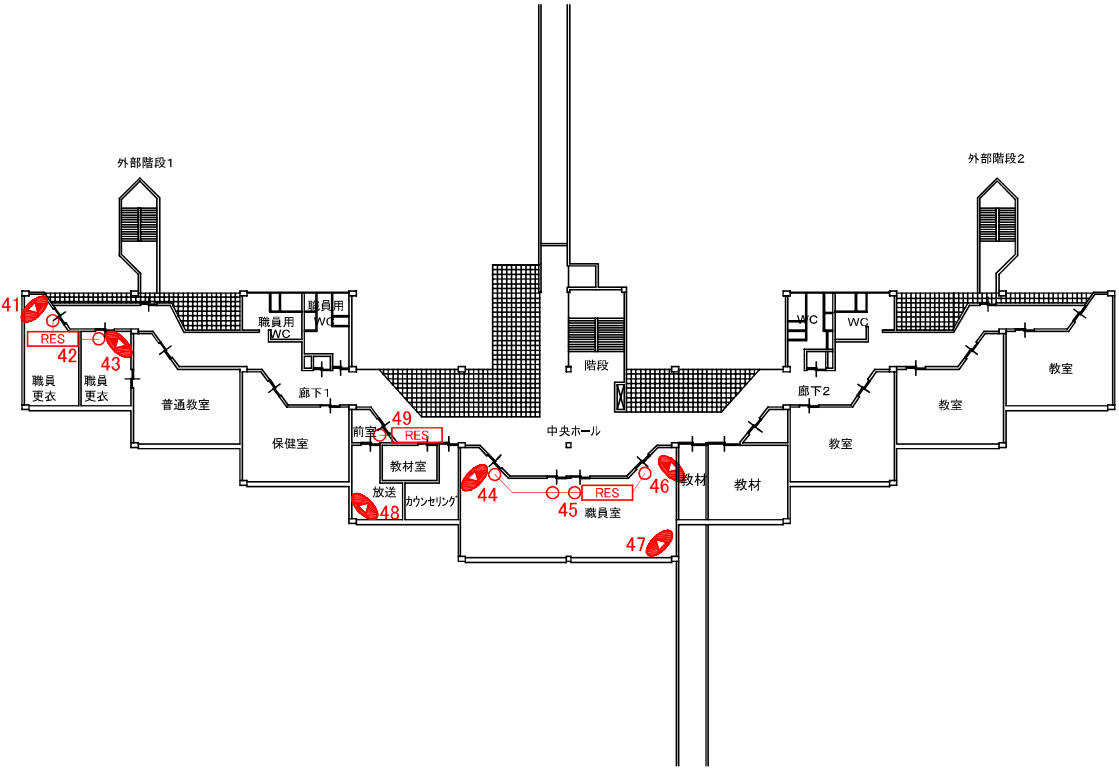

本館2F 平面図

機 器 名		数 量
コントロールユニット (KFC-P1)	F-10	
オペレーションパネル (OT-P1)	O T	
オペレーションパネル (OC-P1)	O C	
多重入力装置 (AI-P1)	A I	
接点入力装置 (DI-P1)	D I	
非常電源装置 (KPS-P1-16)	+ -	
ELSBリピータ (ELSB-P1)	ELSB	
マグネットスイッチ (AD-1310G)	G	
マグネットスイッチ (AD-1310B)	B	
感熱センサー (KP-8211)		
感熱センサー (KP-8221)		
感熱センサー (KP-8231)		
火災熱感知器 (差動式)		
火災熱感知器 (定温式)		
煙感知器 (SS-2LSH-10HCG)		
ガスセンサー ()	G	
非常押ボタン ()		
金庫センサー (SS-02)		
ガラスセンサー (KA-2111)		
シャッターセンサー (ALC-D8101)		
赤外線センサー ()		
ベル (LDA-1215C)		
フラッシュライト (FL-2R)		
リズボンダ (RES-P1)	RES	
電気錠制御盤 (C-U11)	EKC	
電気錠 (AUT)	E K	
センサライト ()	N	
防犯カメラ ()		
画像カメラ (KVS-103T)	KVS	
ハードディスクレコーダ ()	HDR	
モニター ()	T V	
スピーカ ()		
集音マイク ()		
DSU ()	DSU	
()		
()		
分電盤 (-)		
電話保安器 (-)		
火災受信機 (-)		
減滅水警報 (-)	W R	
エレベータ警報 (-)		
冷凍機警報 (-)		
()		
備 考	▲ は、最終出入口	
名 称	大津町立 大津北中学校	
No.	日付	
14-3	2021.10.23	


SECURITY PLANNING

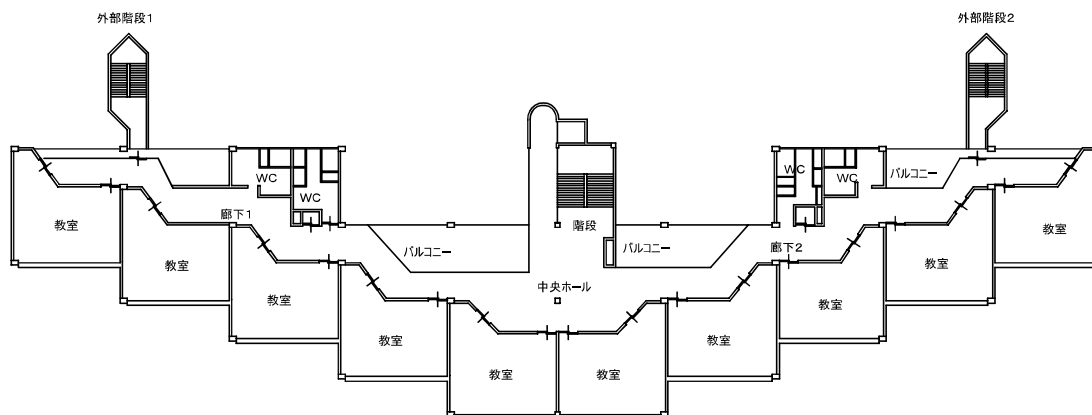

本館3F 平面図

機 器 名	数 量
エントリ・コミュニケーション (KFO-P1)	F-10
オペレーションミナル (OT-P1)	O T
オペレーションミナル (OC-P1)	O C
多重入力装置 (AI-P1)	A I
接点入力装置 (DI-P1)	D I
非常電源装置 (KPS-P1-15)	+ -
ELSBディスプレイ (ELSB-P1)	ELSB
マグネットスイッチ (AD-1310G)	G
マグネットスイッチ (AD-1310B)	B
感熱センサー (KP-6211)	▲
感熱センサー (KP-6221)	▲
感熱センサー (KP-6231)	▲
火災熱感知器 (差動式)	□
火災熱感知器 (定温式)	□
煙感知器 (SS-2LSH+10HCC)	□
ガスセンサー ()	G
非常押ボタン ()	○
金庫センサー (SS-02)	□
ガラスセンサー (KA-2111)	▽
シャッターセンサー (ALC-D5101)	→
赤外線センサー ()	● ●
ベル (LDA-1215C)	⊗
アラームライト (FL-2R)	⊗
レスポンス (RES-P1)	RES
電気錠制御盤 (CU-U1)	EKC
電気錠 (AUT)	E K
センサ付 ()	N
防犯カメラ ()	□
画像ターミナル (KVS-10ST)	KVS
ハードディスクリーダー ()	HDR
モニター ()	T V
スピーカ ()	△
集音マイク ()	△
DSU ()	DSU
()	
()	
分電盤 (-)	■
電話保安器 (-)	□
火災受信機 (-)	⚡
満減水管報 (-)	W R
エレベーター警報 (-)	
冷凍機警報 (-)	
()	
備考 ・ ▲は、最終出入口 ・ ・ ・ 名称 大津町立 大津北中学校 No. 14-4 日付 2021.10.23	


SECURITY PLANNING

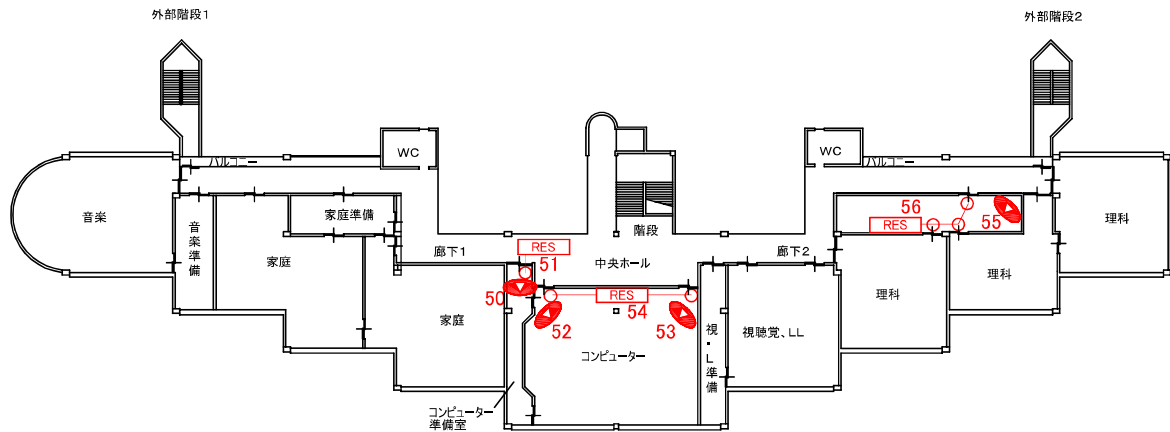

本館4F 平面図


機 器 名		数 量
コントロールユニット (KFC-P1)	F-10	
オペレーションミナル (OT-P1)	O T	
オペレーションコンソール (OC-P1)	O C	
多重入力装置 (AI-P1)	A I	
接点入力装置 (DI-P1)	D I	
非常電源装置 (KPS-P1-1S)	+ -	
ELSBリレー (ELSB-P1)	ELSB	
マグネットスイッチ (AD-1310G)	ⓐ	
マグネットスイッチ (AD-1310B)	ⓑ	
感熱センサー (KP-6211)	ⓓ	
感熱センサー (KP-6221)	ⓔ	
感熱センサー (KP-6231)	ⓕ	
火災熱感知器 (差動式)	ⓖ	
火災熱感知器 (定温式)	ⓗ	
煙感知器 (SS-2LSH-10HC)	ⓓ	
ガスセンサー ()	G	
非常押ボタン ()	ⓓ	
金庫センサー (SS-02)	ⓓ	
ガラスセンサー (KA-2111)	ⓓ	
シャッターセンサー (ALC-D5101)	ⓓ	
赤外線センサー ()	ⓓ	
ベル (LDA-1215C)	ⓓ	
アラームライト (FL-2R)	ⓓ	
リスボンダ (RES-P1)	RES	
電気能制御盤 (C-U11)	EKO	
電気能 (AUT)	E K	
センサライト ()	IN	
防犯カメラ ()	ⓓ	
画像カメラ (KVS-103T)	KVS	
ハードディスクレコーダー ()	HDR	
モニター ()	T V	
スピーカー ()	ⓓ	
集音マイク ()	ⓓ	
DSU ()	DSU	
()		
()		
分電盤 (-)	ⓓ	
電話保安器 (-)	ⓓ	
火災受信機 (-)	ⓓ	
満減水警報 (-)	WR	
エレベーター警報 (-)		
冷凍機警報 (-)		
()		
▲ は、最奥出入口		
備		
考		
名称 大津町立 大津北中学校		
No. 14-5	日付 2021.10.23	

SECURITY PLANNING

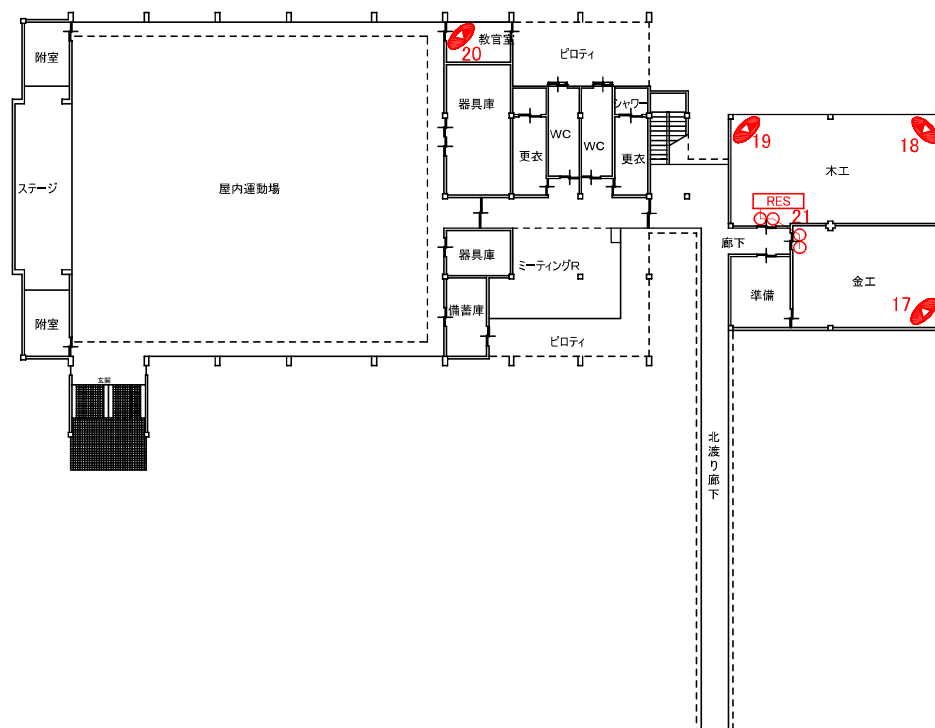


技術棟・体育館1F平面図

機 器 名	数 量
コントロールユニット (KFO-P1)	 F-10
オペレーションミナル (OT-P1)	 O T
オペレーションミナル (OC-P1)	 O C
多重入力装置 (AI-P1)	 A I
接点入力装置 (DI-P1)	 D I
非常電源装置 (KPS-P1-15)	 + -
ELSBディスプレイ (ELSB-P1)	 ELSB
マグネットスイッチ (AD-1310G)	 ⓐ
マグネットスイッチ (AD-1310B)	 ⓑ
感熱センサー (KP-6211)	 🔍
感熱センサー (KP-6221)	 🔍
感熱センサー (KP-6231)	 🔍
火災熱感知器 (差動式)	 🔍
火災熱感知器 (定温式)	 🔍
煙感知器 (SS-2LSH+10HCC)	 🔍
ガスセンサー ()	 ⓐ
非常押ボタン ()	 🔍
金庫センサー (SS-02)	 🔍
ガラスセンサー (KA-2111)	 🔍
シャッターセンサー (ALC-D5101)	 🔍
赤外線センサー ()	 🔍
ベル (LDA-1215C)	 🔍
アラームライト (FL-2R)	 🔍
リセットボタン (RES-P1)	 RES
電気錠制御盤 (CU-U1)	 EKC
電気錠 (AUT)	 E K
センサ付 ()	 🔍
防犯カメラ ()	 🔍
画像ターミナル (KVS-103T)	 KVS
ハードディスクレコーダー ()	 HDR
モニター ()	 T V
スピーカ ()	 🔍
集音マイク ()	 🔍
DSU ()	 DSU
()	
()	
()	
分電盤 (-)	 🔍
電話保安器 (-)	 🔍
火災受信機 (-)	 🔍
満減水警報 (-)	 W R
エレベーター警報 (-)	
冷凍機警報 (-)	
()	
備考	・ ▲ は、最終出入口
名称	大津町立 大津北中学校
No.	14-6
日付	2021.10.23

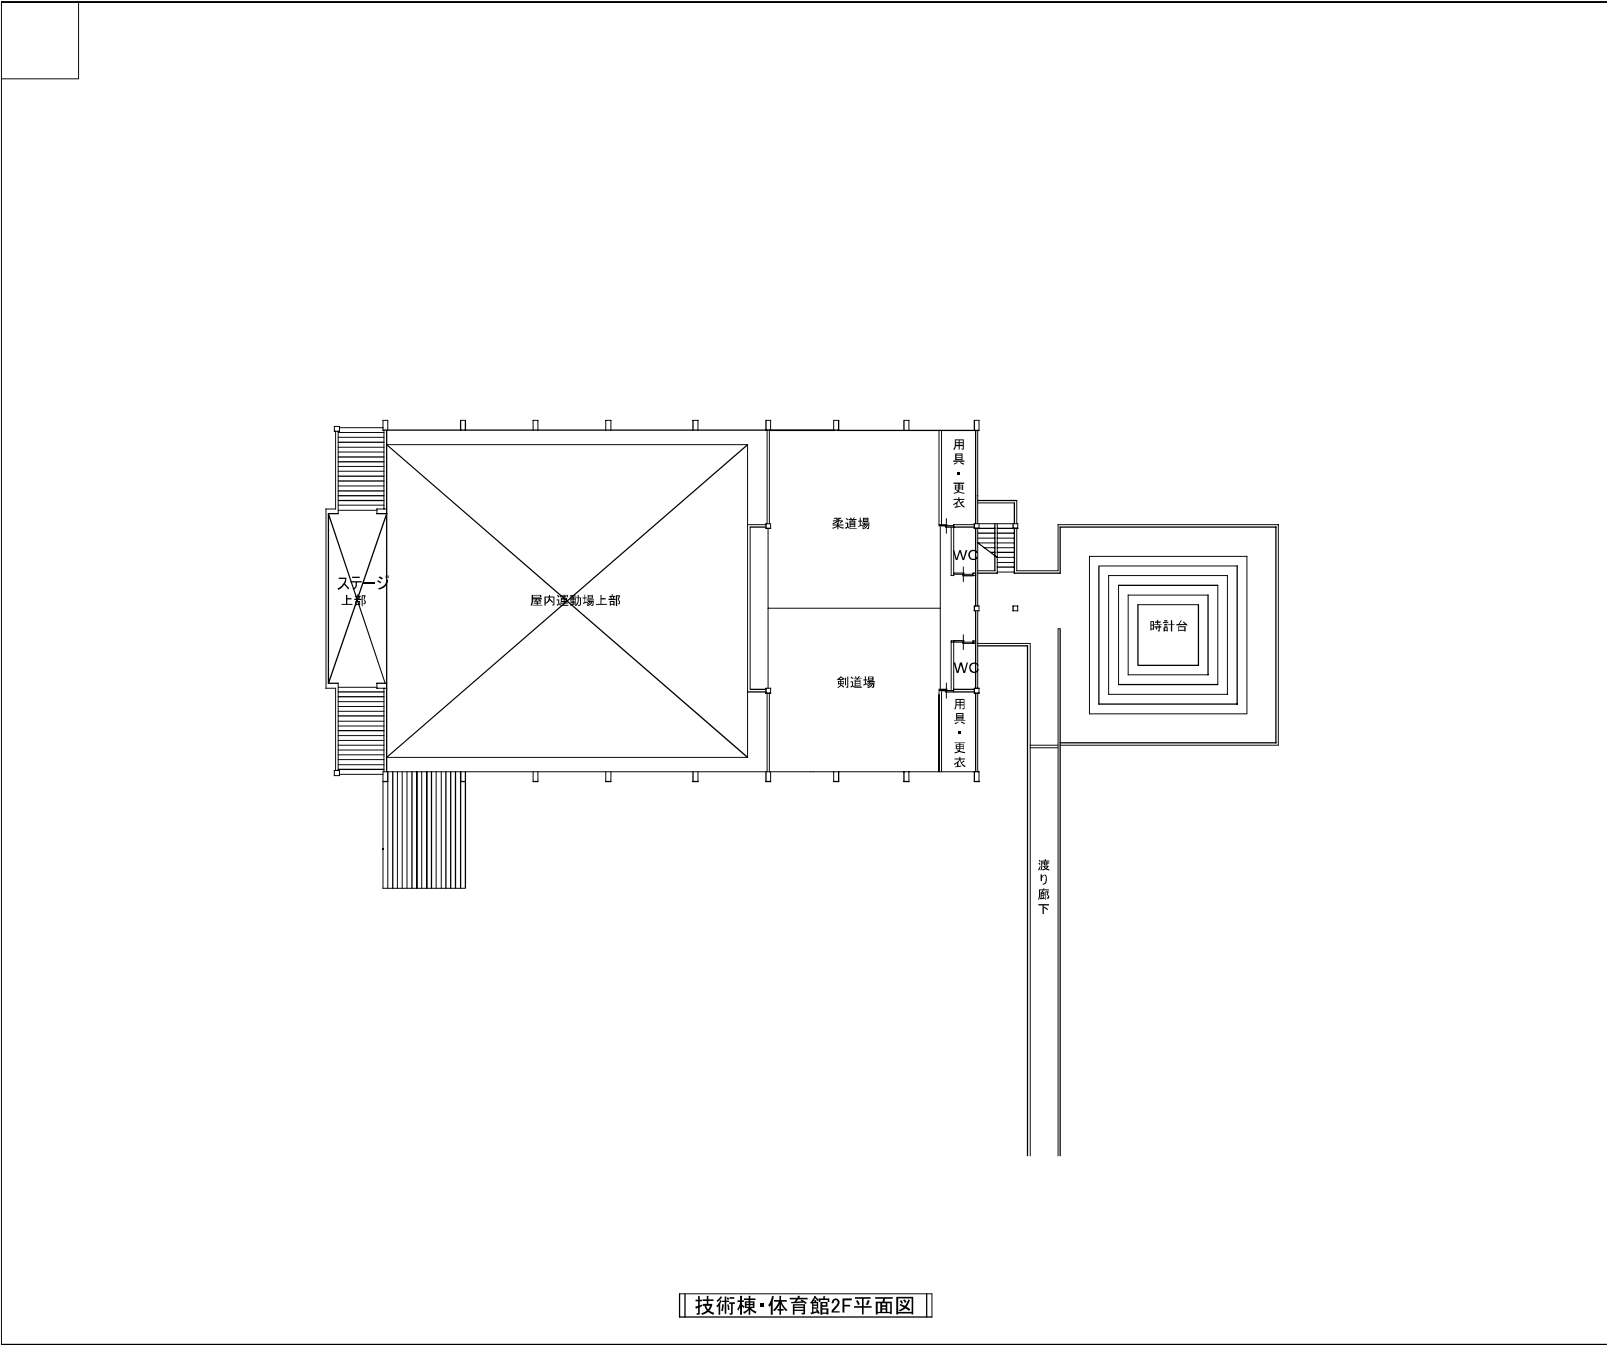

SECURITY PLANNING


機器名	数量
コントロールユニット (KFC-P1)	F-10
オペレーションミナル (OT-P1)	O T
オペレーションミナル (OC-P1)	O C
多重入力装置 (AI-P1)	A I
接点入力装置 (DI-P1)	D I
非常電源装置 (KPS-P1-1S)	+ -
ELSBユニット (ELSB-P1)	ELSB
マグネットスイッチ (AD-1310G)	G
マグネットスイッチ (AD-1310S)	S
感熱センサー (KP-6211)	▲
感熱センサー (KP-6221)	▲
感熱センサー (KP-6231)	▲
火災熱感知器 (差動式)	U
火災熱感知器 (定温式)	U
煙感知器 (SS-2LSH-10HCC)	U
ガスセンサー ()	G
非常ボタン ()	○
金庫センサー (SS-02)	□
ガラスセンサー (KA-2111)	▽
シャッターセンサー (ALC-D510U)	▶
赤外線センサー ()	◀▶
ベル (LDA-1215C)	B
フラッシュライト (FL-2R)	□
レスポンス (RES-P1)	RES
電気錠制御盤 (C-U11)	EKC
電気錠 (AUT)	E K
センサライト ()	N
防犯カメラ ()	▶
画像ミナル (KVS-103T)	KVS
ハードディスクレコーダー ()	HDR
モニター ()	T V
スピーカー ()	▲
集音マイク ()	△
DSU ()	DSU
()	
()	
分電盤 (-)	■
電話保安器 (-)	□
火災受信機 (-)	⊠
消滅水警報 (-)	W R
エレベーター警報 (-)	
冷凍機警報 (-)	
()	
▲ は、最終出入口	
備考	
名称	大津町立 大津北中学校
No.	14-7
日付	2021.10.23

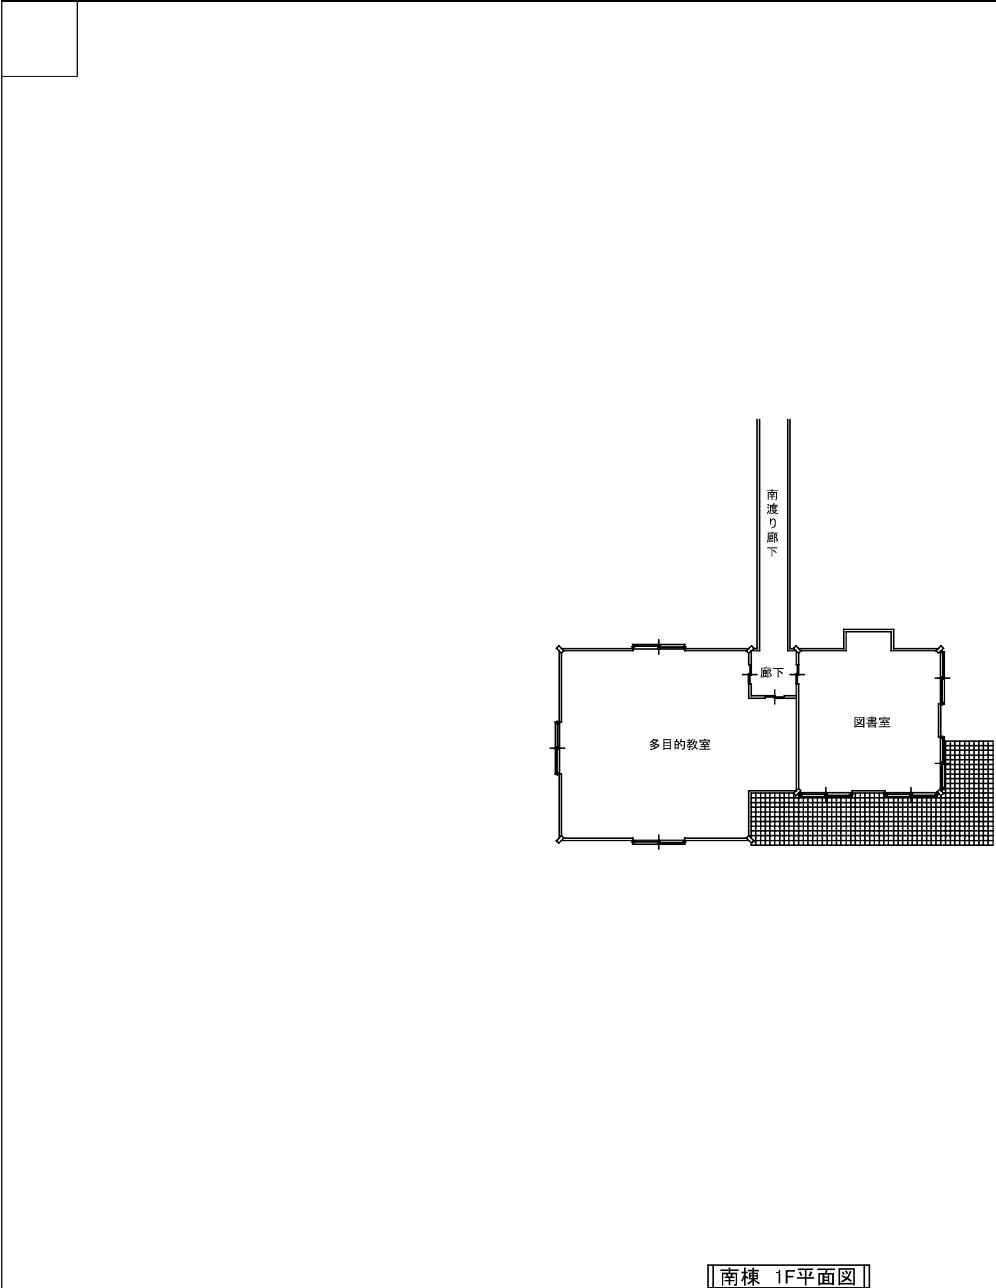

SECURITY PLANNING

機 器 名		数 量
コントロールユニット (KFC-P1)	F-10	
オペレーションミナル (OT-P1)	O T	
オペレーションミナル (OC-P1)	O C	
多重入力装置 (AI-P1)	A I	
接点入力装置 (DI-P1)	D I	
非常電源装置 (KPS-P1-16)	+ -	
ELSBユニット (ELSB-P1)	ELSB	
マグネットスイッチ (AD-1310G)	G	
マグネットスイッチ (AD-1310B)	B	
感熱センサー (KP-8211)		
感熱センサー (KP-8221)		
感熱センサー (KP-8231)		
火災熱感知器 (差動式)		
火災熱感知器 (定温式)		
煙感知器 (SS-2LSH-10HC)		
ガスセンサー ()	G	
非常押ボタン ()		
金庫センサー (SS-02)		
ガラスセンサー (KA-2111)		
シャッターセンサー (ALC-D810D)		
赤外線センサー ()		
ベル (LDA-1215G)		
フロッピーライト (FL-2R)		
レスポンス (RES-P1)	RES	
電気錠制御盤 (C-U11)	EKC	
電気錠 (AUT)	E K	
センサ付 ()	N	
防犯カメラ ()		
画像ミナル (KVS-103T)	KVS	
ハードディスクリーダー (HDR)	HDR	
モニター ()	T V	
スピーカー ()		
集音マイク ()		
DSU ()	DSU	
()		
()		
分電盤 (接続)		
電話保安器 (接続)		
火災受信機 (接続)		
消滅水警報 (-)	W R	
エレベーター警報 (-)		
冷凍機警報 (-)		
()		
備 考		
▲ は、最終出入口		
名称 大津町立 大津北中学校		
No.	日付	
14-8	2021.10.23	


SECURITY PLANNING

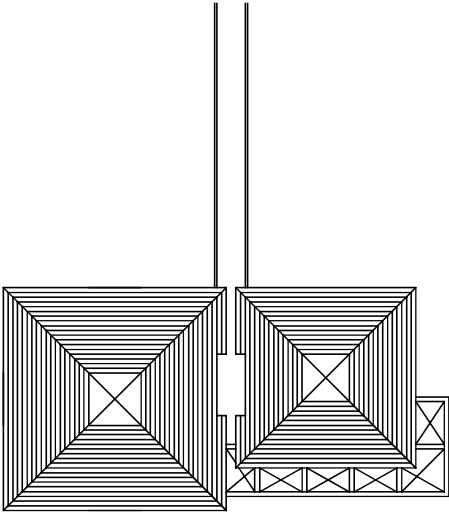


南棟2F 平面図

機 器 名		数 量
コントロールユニット (KFC-P1)	F-10	
オペレーションミナル (OT-P1)	O T	
オペレーションミナル (OC-P1)	O C	
多重入力装置 (AI-P1)	A I	
接点入力装置 (DI-P1)	D I	
非常電源装置 (KPS-P1-16)	+ -	
ELSBリピータ (ELSB-P1)	ELSB	
マグネットスイッチ (AD-1310G)	G	
マグネットスイッチ (AD-1310B)	B	
感熱センサー (KP-8211)		
感熱センサー (KP-8221)		
感熱センサー (KP-8231)		
火災熱感知器 (差動式)		
火災熱感知器 (定温式)		
煙感知器 (SS-2LSH-10HCG)		
ガスセンサー ()	G	
非常押ボタン ()		
金庫センサー (SS-02)		
ガラスセンサー (KA-2111)		
シャッターセンサー (ALC-D8101)		
赤外線センサー ()		
ベル (LDA-1215G)		
フロッグユニット (FL-2R)		
リズボンダ (RES-P1)	RES	
電気錠制御盤 (C-U11)	EKC	
電気錠 (AUT)	E K	
センサライト ()	N	
防犯カメラ ()		
画像ミナル (KVS-103T)	KVS	
ハードディスクレコーダ ()	HDR	
モニター ()	T V	
スピーカ ()		
集音マイク ()		
DSU ()	DSU	
()		
()		
分電盤 (-)		
電話保安器 (-)		
火災受信機 (-)		
減滅水警報 (-)	W R	
エレベータ警報 (-)		
冷凍機警報 (-)		
()		
・ ▲ は、最終出入口		
備 考		
名称 大津町立 大津北中学校		
No.	日付	
14-9	2021.10.23	

SECURITY PLANNING

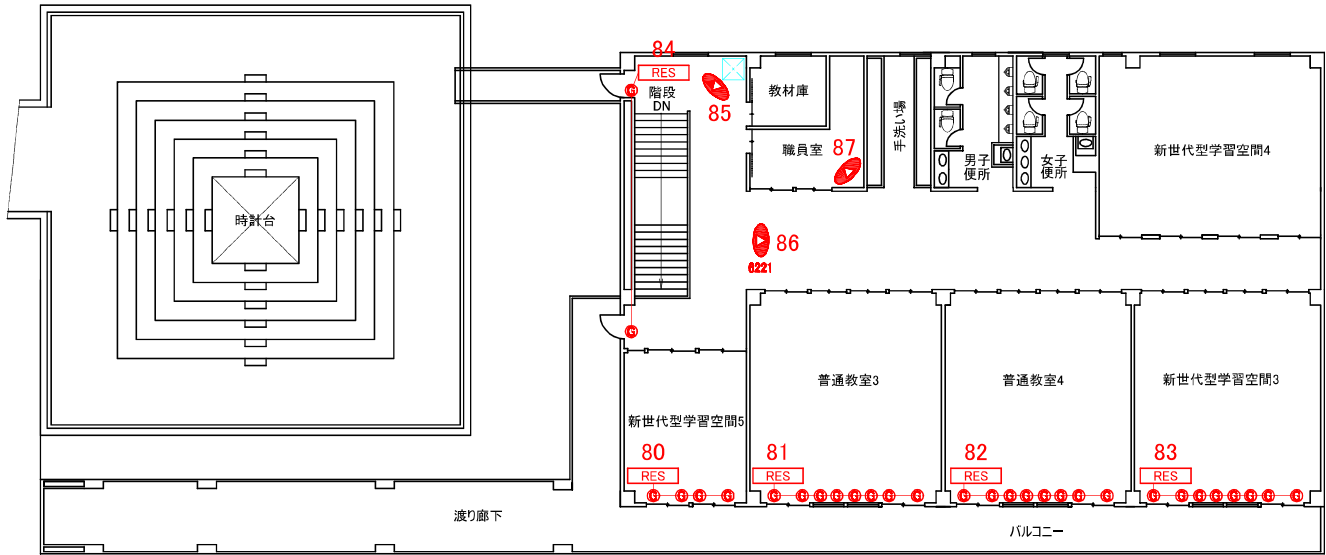


校舎棟2F 平面図

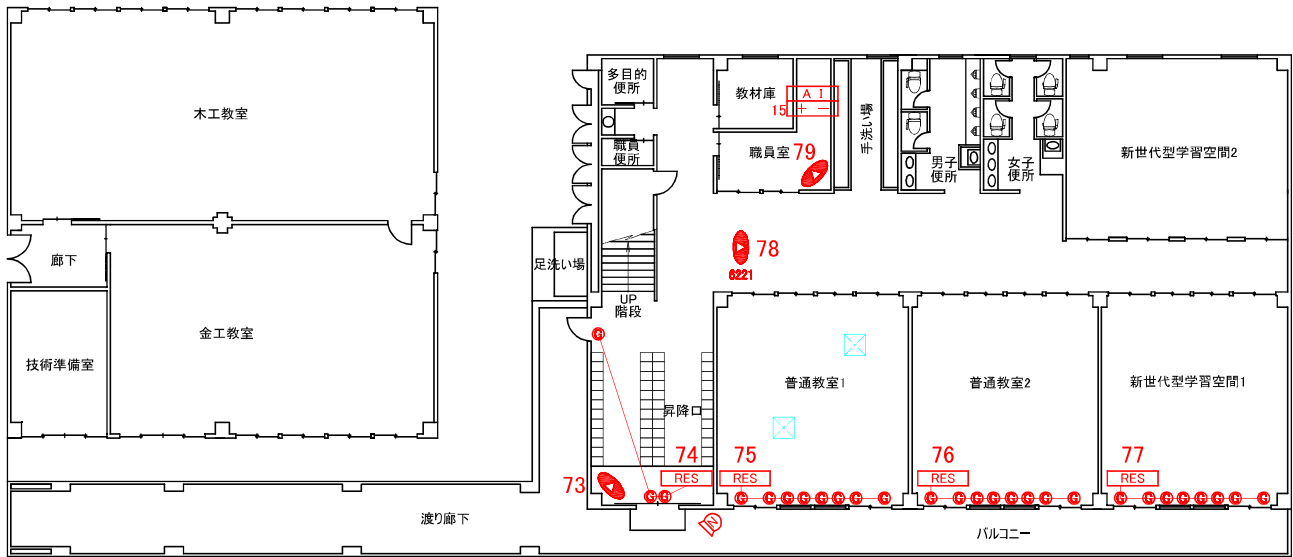

校舎棟1F 平面図


機 器 名		数 量
コントロールユニット (KFC-0104)	F-10	
オペレーションミナル (OT-301)	O T	
オペレーションミナル (OC-P1)	O C	
多重入力装置 (AI-18)	A I	
接点入力装置 (DI-P1)	D I	
非常電源装置 (KPS-1215)	+ -	
ELSBリピータ (ELSB-P1)	ELSB	
マグネットスイッチ (AD-1310G)	ⓐ	
マグネットスイッチ (AD-1310B)	ⓑ	
感熱センサー (KP-8211)	ⓐ	
感熱センサー (KP-8221)	ⓑ	
感熱センサー (KP-8231)	ⓐ	
火災熱感知器 (差動式)	ⓐ	
火災熱感知器 (定温式)	ⓐ	
煙感知器 (SS-2LSH-10HCC)	ⓐ	
ガスセンサー ()	G	
非常押ボタン ()	ⓐ	
金庫センサー (SS-02)	ⓐ	
ガラスセンサー (KA-2111)	ⓐ	
シャッターセンサー (ALC-D8101)	ⓐ	
赤外線センサー ()	ⓐ	
ベル (LDA-1215C)	ⓐ	
フロッグライト (FL-2R)	ⓐ	
リズボンダ (RES-P1)	RES	
電気錠制御盤 (C-U11)	EKC	
電気錠 (AUT)	E K	
センサーライト ()	N	
防犯カメラ ()	ⓐ	
防犯カメラ(ドーム) ()	D	
画像ターミナル (KVS-103T)	KVS	
ハードディスクレコーダ (HDR)	HDR	
モニター ()	T V	
スピーカー ()	ⓐ	
集音マイク ()	ⓐ	
DSU ()	DSU	
分電盤 ()	ⓐ	
電話保安器 ()	ⓐ	
火災受信機 ()	ⓐ	
減滅水警報 ()	W R	
エレベーター警報 ()	ⓐ	
冷凍機警報 ()	ⓐ	
は、最終出入口		
備		
考		
名称		大津町立 大津北中学校
No.	日付	
14-10	2021.10.23	

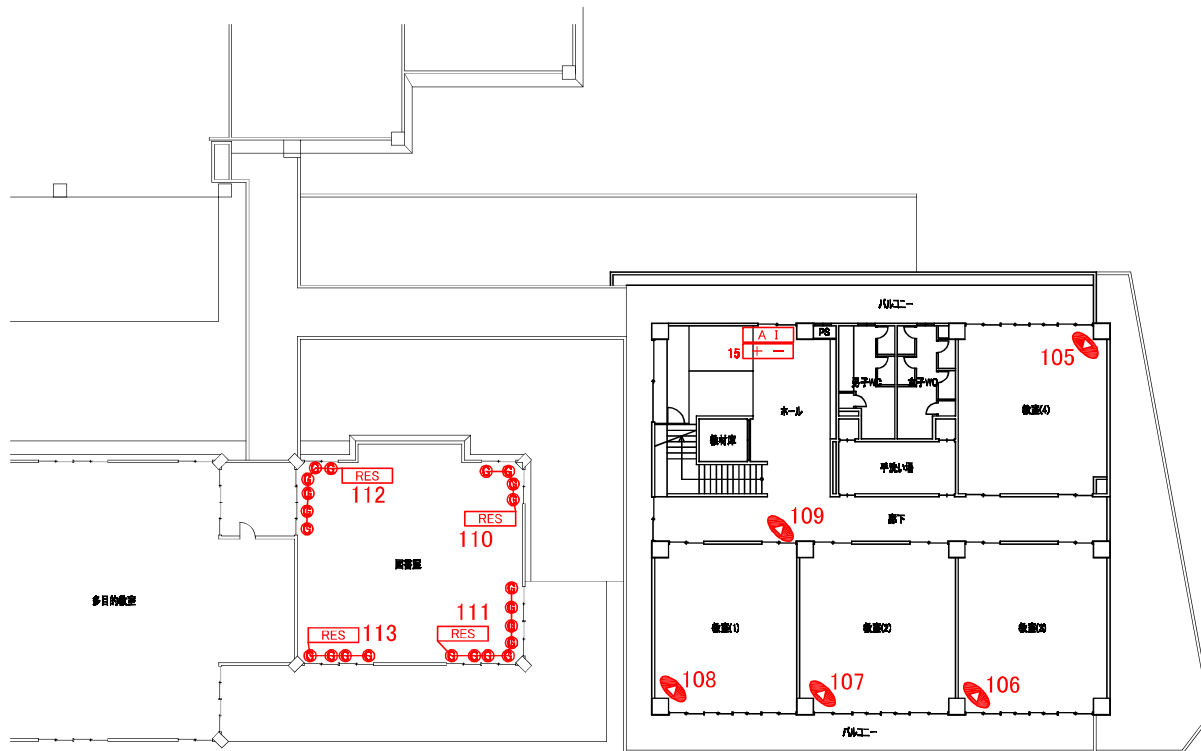

新棟 1F平面図

SECURITY PLANNING


機 器 名	数 量
コントロールモニター (KFC-P1)	E-10
オペレーションパネル (OT-P1)	O T
オペレーションパネル (OC-P1)	O C
多重入力装置 (AI-P1)	A I
接点入力装置 (DI-P1)	D I
接点出力装置 (DO-P1)	D O
非常電源装置 (KPS-P1-15)	+ -
非常電源装置 (KPS-P1-30)	+ -
ELSBリピータ (ELSB-P1)	ELSB
マグネットスイッチ (AD-1310G)	G
マグネットスイッチ (AD-1310B)	B
感熱センサー (KP-9111)	▲
感熱センサー (KP-9121)	▲
感熱センサー (KP-9131)	▲
火災熱感知器 (差動式)	▲
火災熱感知器 (定温式)	▲
煙感知器 (SS-2LTH-10HCC)	▲
ガスセンサー ()	G
非常押ボタン ()	G
金庫センサー (SS-02)	▲
ガラスセンサー (KA-2111)	▲
シャッターセンサー (ALC-D5101)	▲
赤外線センサー ()	▲
パル (LDA-1215C)	▲
フラッシュライト (FL-2R)	▲
リスボンダ (RES-P1)	RES
電気錠制御装置 (C-U11)	EKC
電気錠 (J88AUT30-1)	E K
センサライト ()	N
屋外IR一体型カメラ ()	▲
屋内IRドームカメラ (GF-AHD803R)	▲
屋外IRドームカメラ (GF-AH903R)	▲
防犯カメラ ()	▲
カメラ電源 (PS-2520S(N))	P S
カメラ電源アダプタ (NP12-US1210)	NP12
ハードディスクレコーダ (FDS-400H-2TB)	HDR
モニター (LCD-AH241EDB)	T V
無停電電源装置 (BY36S)	UP36
無停電電源装置 (BY60S)	UP60
モバイルターミナル (UN-MOBILE4-DA)	MOBILE
DSU ()	DSU
分電盤 (-)	▲
電話保安器 (-)	▲
火災受信機 (-)	▲
減滅水警報 (-)	W R
エレベーター警報 (-)	▲
冷凍機警報 (-)	▲
▲ は、最経出入口	
備	
考	
名称	大津町立 大津北中学校
No.	14-11
日付	2021.06.04
符号	10-033-11

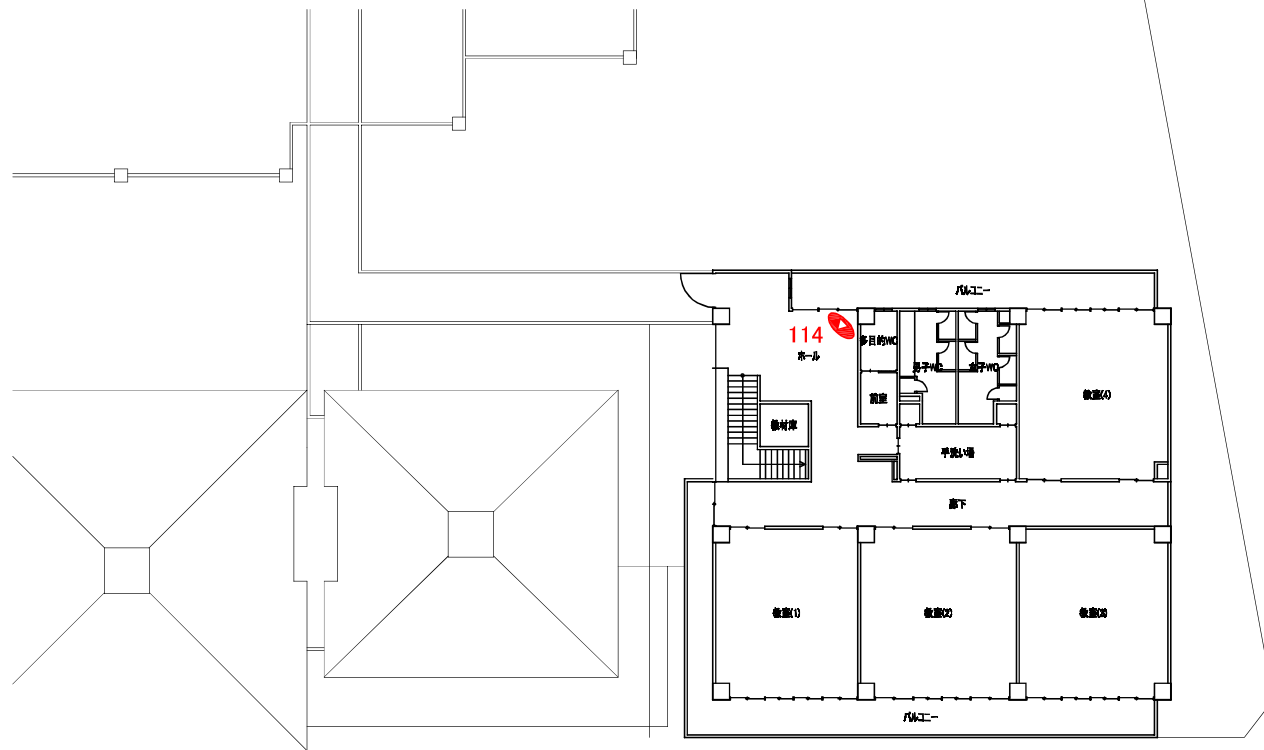

新棟 2F平面図

SECURITY PLANNING

機器名	数量
エントランスモニター (KFC-P1)	E-10
オペレーションパネル (OT-P1)	O-T
オペレーションパネル (OC-P1)	O-C
多重入力装置 (AI-P1)	A-I
接点入力装置 (DI-P1)	D-I
接点出力装置 (DO-P1)	D-O
非常電源装置 (KPS-P1-15)	+ -
非常電源装置 (KPS-P1-30)	+ -
ELSBリピータ (ELSB-P1)	ELSB
マグネットスイッチ (AD-1310G)	G
マグネットスイッチ (AD-1310B)	B
感熱センサー (KP-9111)	▲
感熱センサー (KP-9121)	▲
感熱センサー (KP-9131)	▲
火災熱感知器 (差動式)	▲
火災熱感知器 (定温式)	▲
煙感知器 (SS-2LTH-10HCC)	▲
ガスセンサー ()	G
非常押ボタン ()	G
金庫センサー (SS-02)	▲
ガラスセンサー (KA-2111)	▲
シャッターセンサー (ALC-D5101)	▲
赤外線センサー ()	▲
パル (LDA-1215C)	▲
フラッシュライト (FL-2R)	▲
リスボンダ (RES-P1)	RES
電気錠制御盤 (C-U11)	EKC
電気錠 (UBALUT30-1)	E-K
センサライト ()	N
屋外IR一体型カメラ (AHD-708SL)	▲
屋内IRドームカメラ (GF-AHD803R)	▲
屋外IRドームカメラ (GF-AHD803R)	▲
防犯カメラ ()	▲
カメラ電源 (PS-2520S(N))	P-S
カメラ電源アダプタ (NP12-US1210)	NP12
ハードディスクレコーダ (FDS-400H-2TB)	HDR
モニター (LCD-A1241EDB)	T-V
無停電電源装置 (BY36S)	UPS36
無停電電源装置 (BY60S)	UPS60
モバイルターミナル (UN-MOBILE4-DA)	MOBILE
DSU ()	DSU
分電盤 ()	▲
電話保安器 ()	▲
火災受信機 ()	▲
減滅水警報 ()	W-R
エレベーター警報 ()	▲
冷凍機警報 ()	▲
▲ は、最経出入口	
備考	
名称	大津町立 大津北中学校
No.	14-12
日付	2021.10.23
符号	10-033-12

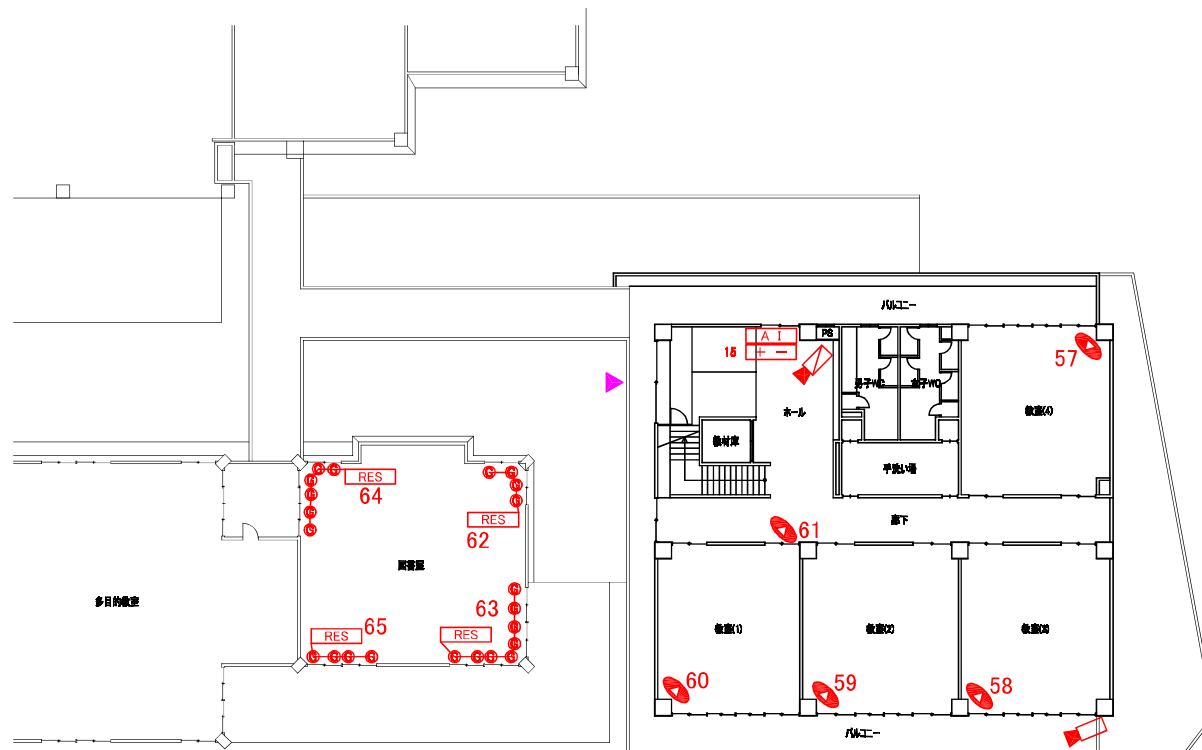

1F 平面図

SECURITY PLANNING

機 器 名	数 量
エントロールモニター (KFC-P1)	E-10
オペレーションパネル (OT-P1)	O-T
オペレーションパネル (OC-P1)	O-C
多重入力装置 (AI-P1)	A-I
接点入力装置 (DI-P1)	D-I
接点出力装置 (DO-P1)	D-O
非常電源装置 (KPS-P1-15)	+ -
非常電源装置 (KPS-P1-30)	+ -
ELSBリピータ (ELSB-P1)	ELSB
マグネットスイッチ (AD-1310G)	G
マグネットスイッチ (AD-1310B)	B
感熱センサー (KP-9111)	5
感熱センサー (KP-9121)	5
感熱センサー (KP-9131)	5
火災熱感知器 (差動式)	5
火災熱感知器 (定温式)	5
煙感知器 (SS-2LTH-10HCC)	5
ガスセンサー ()	G
非常押ボタン ()	5
金庫センサー (SS-02)	5
ガラスセンサー (KA-2111)	5
シャッターセンサー (ALC-DS101)	5
赤外線センサー ()	5
パル (LDA-1215C)	5
フラッシュライト (FL-2R)	5
リスボンダ (RES-P1)	RES
電気錠制御装置 (C-U11)	EKC
電気錠 (J88AUT30-1)	E-K
センサライト ()	N
屋外IR一体型カメラ ()	1
屋内IRドームカメラ (GF-AHD803R)	1
屋外IRドームカメラ (GF-AHD803R)	1
防犯カメラ ()	1
カメラ電源 (PS-2520S(N))	P-S
カメラ電源アダプタ (NP12-US1210)	NP12
ハードディスクレコーダ (FDS-400H-2TB)	HDR
モニター (LCD-A1241EDB)	T-V
無停電電源装置 (BY36S)	UP636
無停電電源装置 (BY60S)	UP680
モバイルターミナル (UN-MOBILE4-DA)	MOBILE
DSU ()	DSU
分電盤 ()	5
電話保安器 ()	5
火災受信機 ()	5
減圧水警報 ()	W-R
エレベーター警報 ()	5
冷凍機警報 ()	5


▲ は、最経出入口

備考

名称 大津町立 大津北中学校

No. 14-13 日付 2021.10.23 頁 1

符号 10-033-13

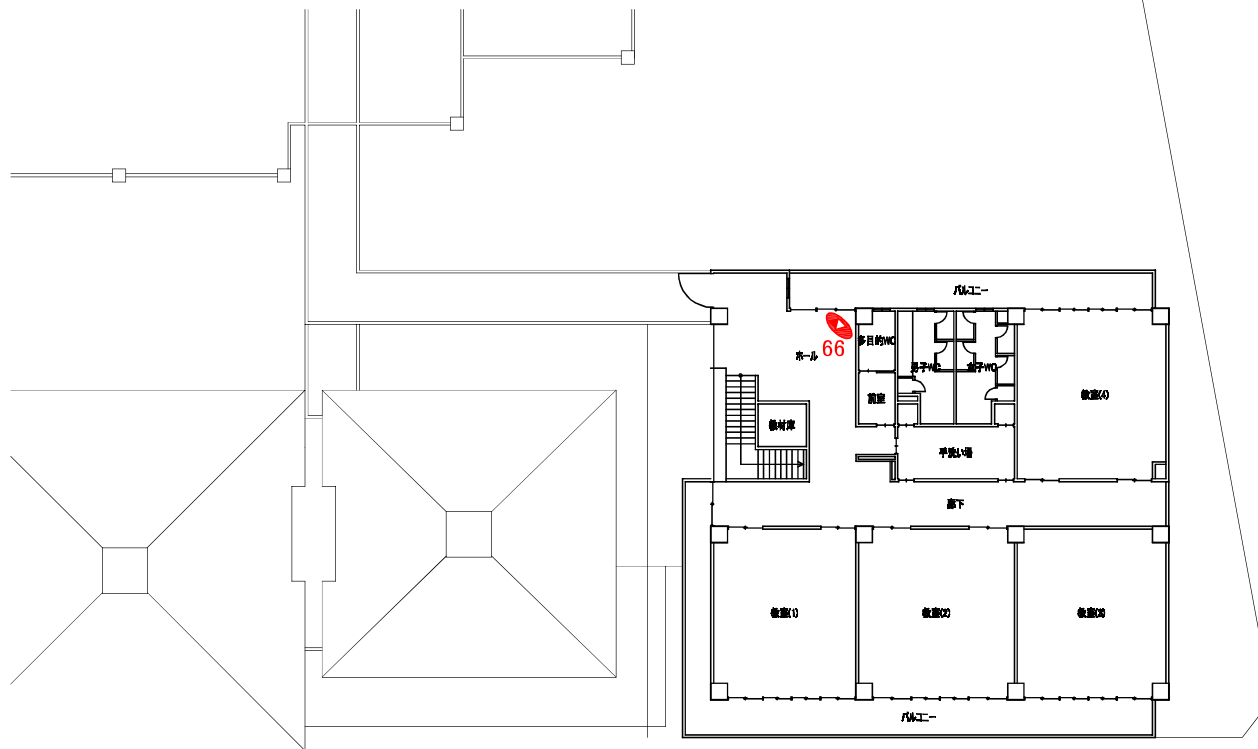

2F 平面図

SECURITY PLANNING

機 器 名	数 量
コンピュータ (KFO-P1)	F-10
オペレーションミル (OT-P1)	O T
オペレーションミル (OC-P1)	O C
多量入力装置 (AI-P1)	A I
接点入力装置 (DI-P1)	D I
接点出力装置 (DO-P1)	D O
非常電源装置 (KPS-P1-15)	+
非常電源装置 (KPS-P1-30)	+
ELSB/ピタ (ELSB-P1)	ELSB
マグネットスイッチ (AD-1310G)	G
マグネットスイッチ (AD-1310B)	B
感熱センサ (KP-9111)	
感熱センサ (KP-9121)	
感熱センサ (KP-9131)	
火災熱感知器 (差動式)	
火災熱感知器 (定温式)	
煙感知器 (SS-2LTH-10HCC)	
ガスセンサ ()	
非常押ボタン ()	
金庫センサ (SS-02)	
ハイスセンサ (KA-2111)	
シャッターセンサ (ALC-D501)	
赤外線センサ ()	
ベル (LD-1215C)	
フラッシュライト (FL-2R)	
リズンダ (RES-P1)	RES
電気錠制御盤 (C-U11)	EKC
電気錠 (LQAUT-501)	E K
センサイト ()	
屋外IR一体型カメラ (AHC-70SS)	
屋外IRカメラ (GF-AHC03R)	
屋外IRカメラカメラ (GF-AHC03R)	
防犯カメラ ()	
カメラ電源 (PS-250SD(N))	P S
カメラ電源アダプタ (NP12-US1210)	NP12
ハードディスクユニット (FDS-400HT-2TB)	HDR
モニター (LGD-AH24EDB)	T V
無停電電源装置 (BY35S)	UPS36
無停電電源装置 (BY80S)	UPS80
モバイルデータユニット (UN-MOBILE4-DA)	MOBILE
DSU ()	DSU
分電盤 ()	
電話保安器 (GF-AHC03R)	
火災受信機 ()	
消滅水音報 ()	W R
エレベーター音報 ()	
冷暖房音報 ()	
()	
▲ は、最奥出入口	
備考	
名称	
大津町立 大津北中学校	
No.	14-14
日付	2021.10.23
作	
符号	10-033-1